

蓄電池を含むエネルギーデータのサーバへの疎通開始日は、以下の2つの画面を確認することで分かります。

(1) (2)とも確認できた最初の日が「疎通開始日」です。


(1) HEMSがパナソニックサーバと接続していることの確認

「サービス」ボタンを押すと、右の画面が表示されることを確認します。




(2) 蓄電池を含むエネルギーデータが作成されていることの確認

エコレポートのグラフ一覧画面に、「蓄電池」ボタンが表示されていることを確認します。

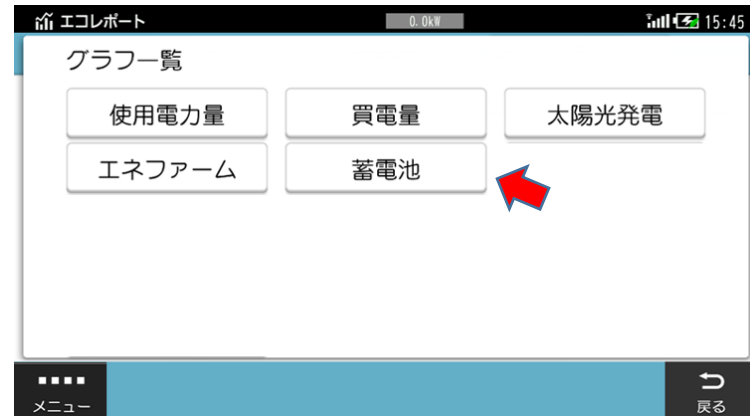

■1605仕様の画面

契約番号表示

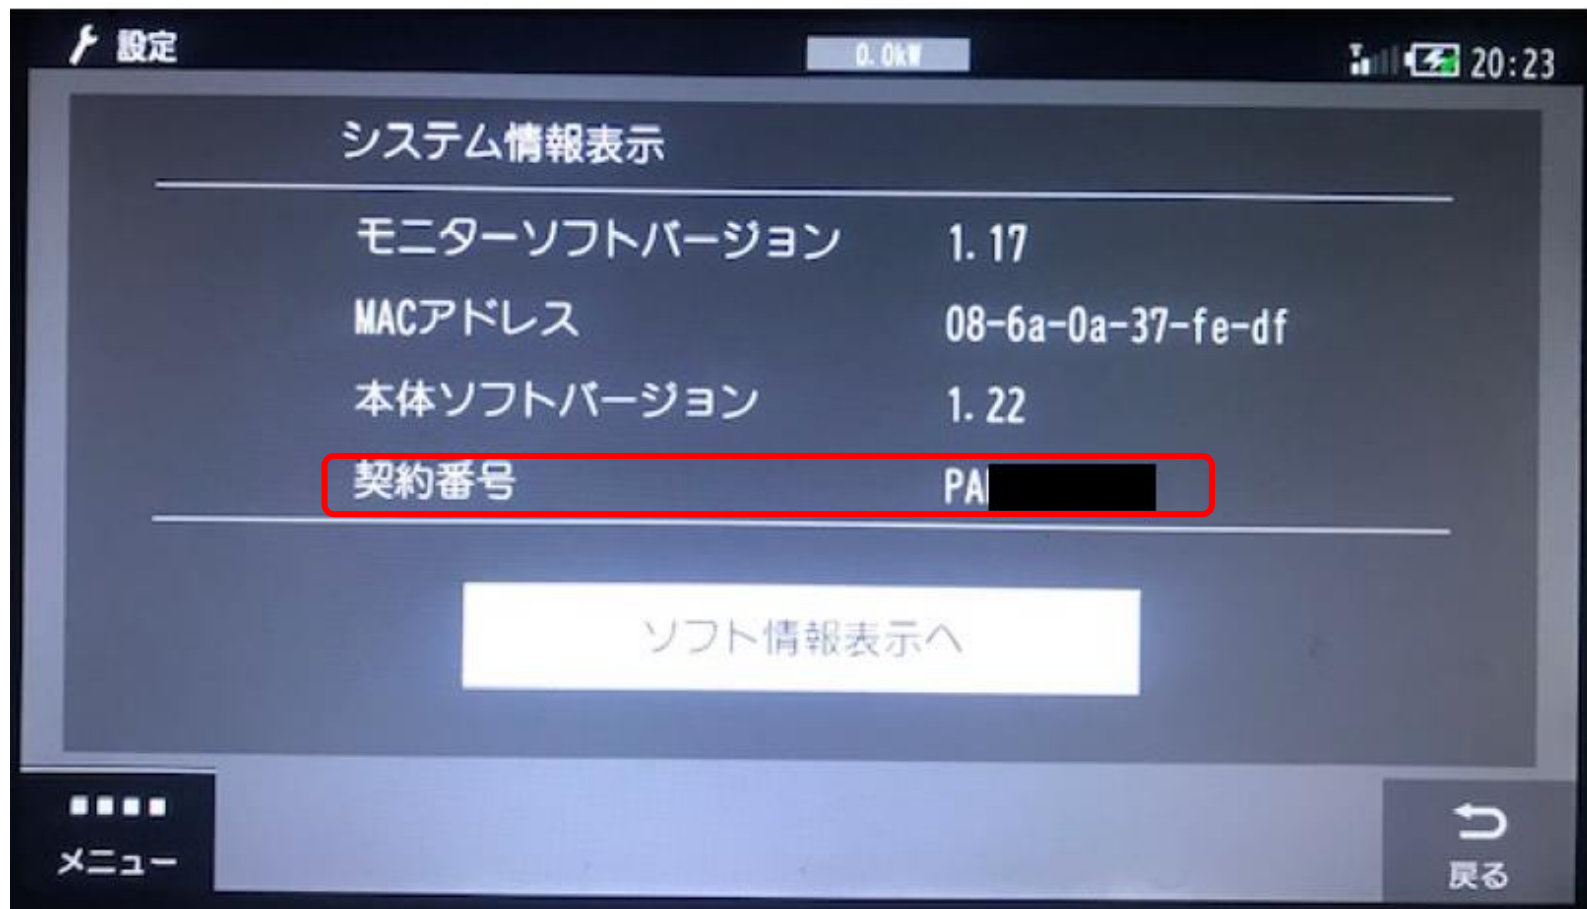

(設定⇒その他の設定⇒システム情報表示)